


**SZPITAL SKIERNIEWICE  
 BLOK OPERACYJNY**

**Dane techniczne doboru urządzenia nr 255/2015 ( Sekcja Pusta dla NW3 )**

	Typ urządzenia	Wielkość	Grubość izolacji	Strona obsługi	Wydatek m3/h	Spręż dyspozycyjny Pa
<b>NAWIEW</b>	<b>GOLEM</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>Prawe</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>

**Wykonanie zewnętrzne**

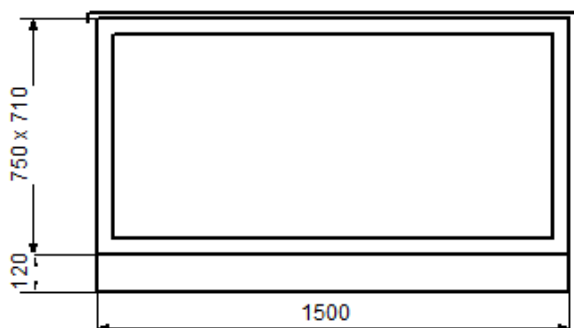

**Uwagi**

Widok od strony obsługowej.

Sekcja pod zabudowę armatury do centrali NW3.

Oslony pełne - bez czerpni i wyrzutni.

Sekcja wyposażona w grzałki elektryczne: 2 x 150 W.

**NAWIEW**

**KU**

Opory przepływu powietrza

0 Pa

**Wymiary i ciężar**

szerokość [mm]	wysokość [mm]	długość [mm]	masa [kg]
----------------	---------------	--------------	-----------

				(szacunkowa)
NAWIEW	710	750	1 500	96