


**SZPITAL SKIERNIEWICE
 BLOK OPERACYJNY**

Dane techniczne doboru urządzenia nr 255/2015 (Sekcja Pusta dla NW1)

	Typ urządzenia	Wielkość	Grubość izolacji	Strona obsługi	Wydatek m3/h	Spręż dyspozycyjny Pa
NAWIEW	GOLEM	4	50	Prawe	8500	0

Wykonanie zewnętrzne

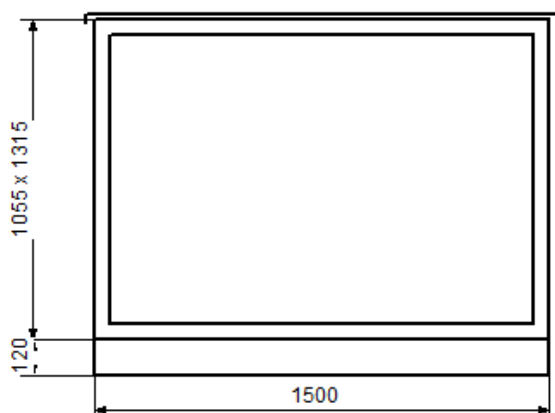

Uwagi

Widok od strony obsługowej.

Sekcja pod zabudowę armatury do centrali NW1.

Oslony pełne - bez czerpni i wyrzutni.

Sekcja wyposażona w grzałki elektryczne: 2 x 150 W.

NAWIEW

KU

Opory przepływu powietrza

0 Pa

Wymiary i ciężar

	szerokość [mm]	wysokość [mm]	długość [mm]	masa [kg] (szacunkowa)
NAWIEW	1 315	1 055	1 500	148