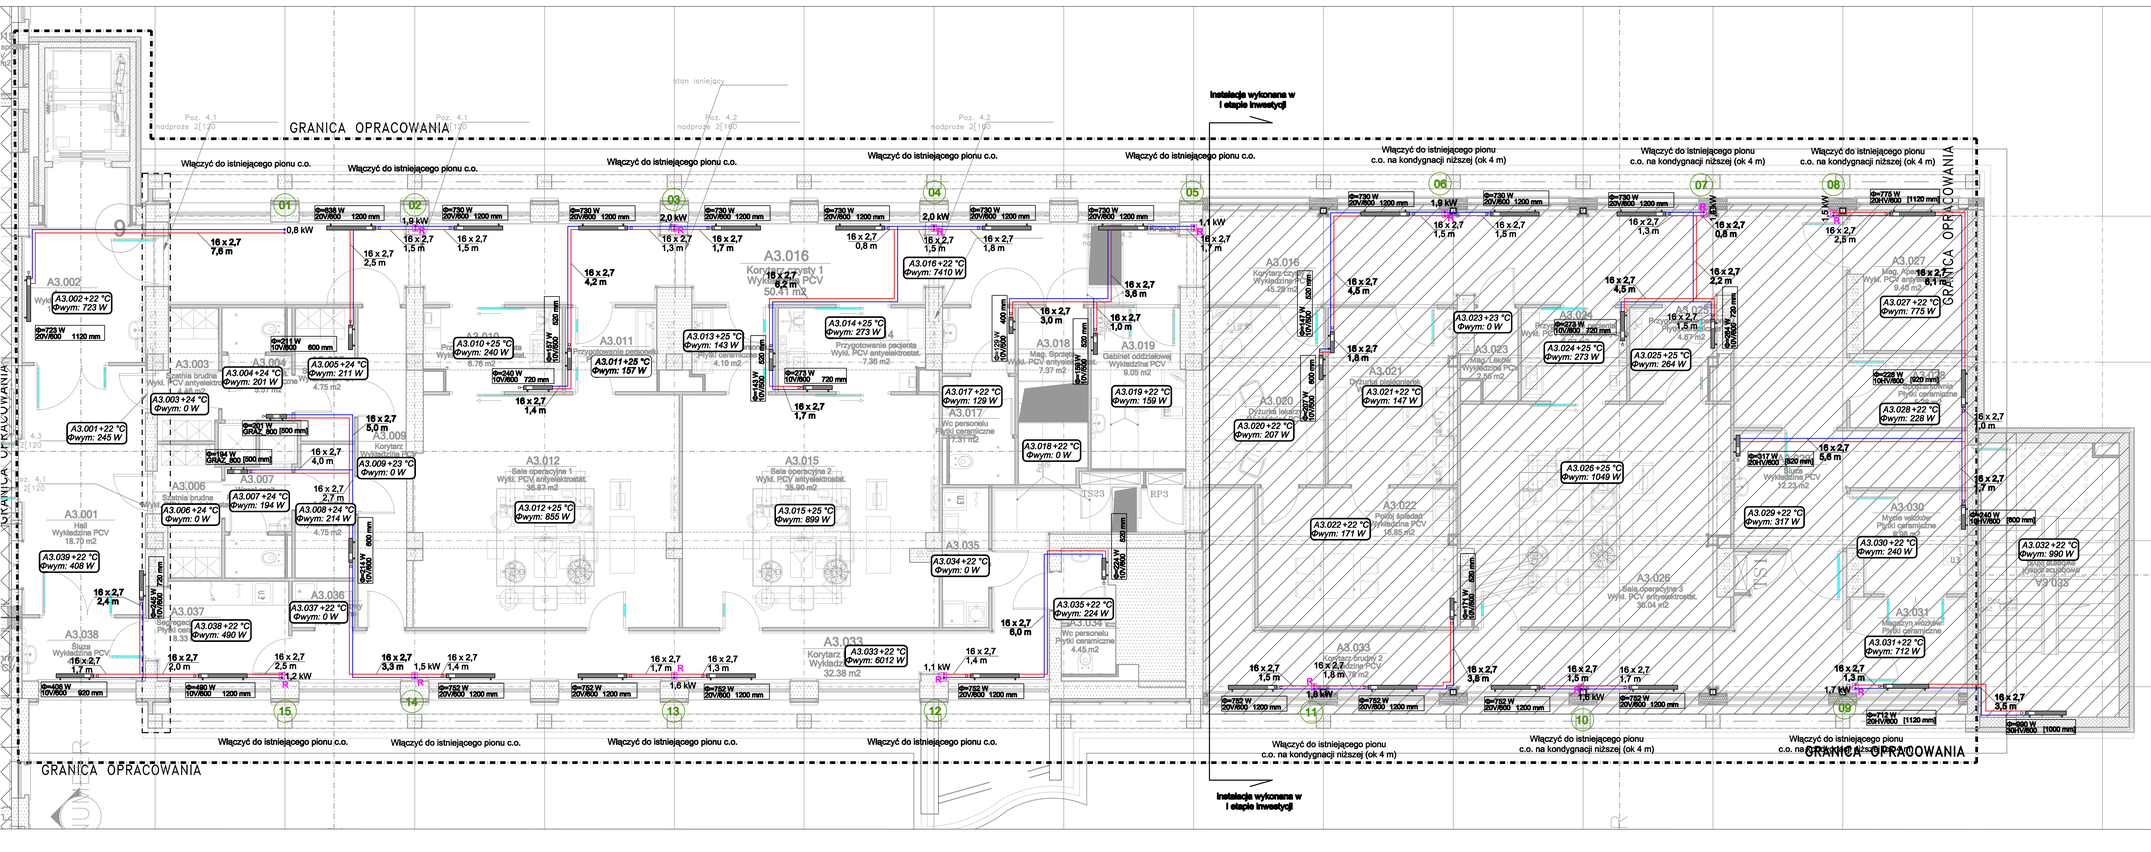

LEGENDA:

- zasilanie instalacji c.o.
- powrót instalacji c.o.
- grzejnik higieniczny
- Φ=615 W 21V/800 920 mm - wydajność odbiornika szerokość/wysokość długość
- grzejnik drabinkowy
- Φ=615 W GRAZ_1200 [920 mm] - wydajność odbiornika typ_szerokość [wysokość]
- 3A.007 +22 °C Φwym: 770 W - nr pomieszczenia temperatura strata ciepła pomieszczenia
- 16 x 2,7 - średnica x grubość ścianki (polipropylen)
- 5,0 m - długość działki
- pion c.o.
- rewizja pionu c.o.

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie niecelatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji ekonsolowej należy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczną uwagę czy usuwane elementy nie pełnią roli konstrukcyjnej, w razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Uwagi!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wytranniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasada albo makieta)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

nazwa:

Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.05.2009 z późniejszymi zmianami wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanit. i gazów med.

inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:

WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. S.K.

ul. Zdobywców Monte cassino 23, 61-895 Poznań, Tel. +4861/ 63 93 422 Fax. +4861/ 846 90 80 E-Mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

Projekt wykonawczy

główny projektant:

mgr inż. Jakub Makowski
Upr. bud nr WKP/0148/POOS/10

opracowanie:

Inż. Patrycja Liwk

sprawdził:

mgr inż. Zenon Makowski
Upr. bud nr 280/85/Pw

schemat sytuacyjny:

rysunek:

RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

data:	skala:	nr rysunku:
12.2015	1:50	PW-IS-07