


lokalizacja pomieszczeń  
w budynku szpitalu:

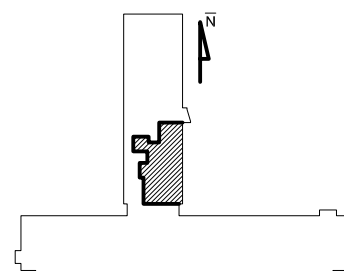

### LEGENDA:

--- zakres opracowania

Wykładzina heterogeniczna(rolka) z wierzchnią warstwą użytkową z PCV zabezpieczoną poliuretanem. Wzór drewnopodobny. Niewymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych w całym okresie użytkowania, stabilizowana nietkanym włóknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV, podkład na piance

- grubość całkowita min -3,30 mm
- grubość warstwy ścieralnej min  $\geq 0,65$
- grupa ścierności -T
- odporność na ścieranie  $\leq 2.0$  mm<sup>3</sup>
- antyelektrostatyczność kV <2
- antypoślizgowość min. R10
- zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

Wykładzina homogeniczna (rolka) PCV, specjalistyczna - przewodząca ładunki elektryczne - odprowadzająca ładunki do uziemienia. Przeznaczona do sal operacyjnych, odporna na środki chemiczne i dezynfekujące.

- grubość całkowita min -2.0 mm
- grubość warstwy ścieralnej min  $\geq 2$
- grupa ścierności min - P
- odporność na ścieranie  $\leq 4.0$  mm<sup>3</sup>
- antyelektrostatyczność kV <2
- właściwości przewodzące  $10^{-4} \leq R_t \leq 10^6 \text{ Ohm}$
- antypoślizgowość min R9

Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH, Certyfikat Floorscore

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Wykładzina PCV (rolka) homogeniczna, z nopkami antypoślizgowymi, specjalnie przeznaczona do łazienek.

- grubość całkowita min -2,40 mm
- trwałość barwy min 6
- grupa ścierności -P
- antyelektrostatyczność kV <2
- antypoślizgowość min. R10

Wykładziny spawane, cokół 15 cm z wykładziny wywiniętej na ścianę lub z listew systemowych.



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA  
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6  
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁNY  
W SKIERNIEWICACH  
UL. RYBICKIEGO 1,  
96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA  
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

STADIUM  
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RZUT II PIĘTRA - BLOK PORODOWY -  
SALA CIĘĆ-PROJEKT-UKŁAD POSADZEK

Imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk 124/01/WŁ, 281/81/WMŁ	

NR RYS A-07	SKALA 1:100	DATA styczeń 2017	STRONA 45
----------------	----------------	-------------------------	--------------