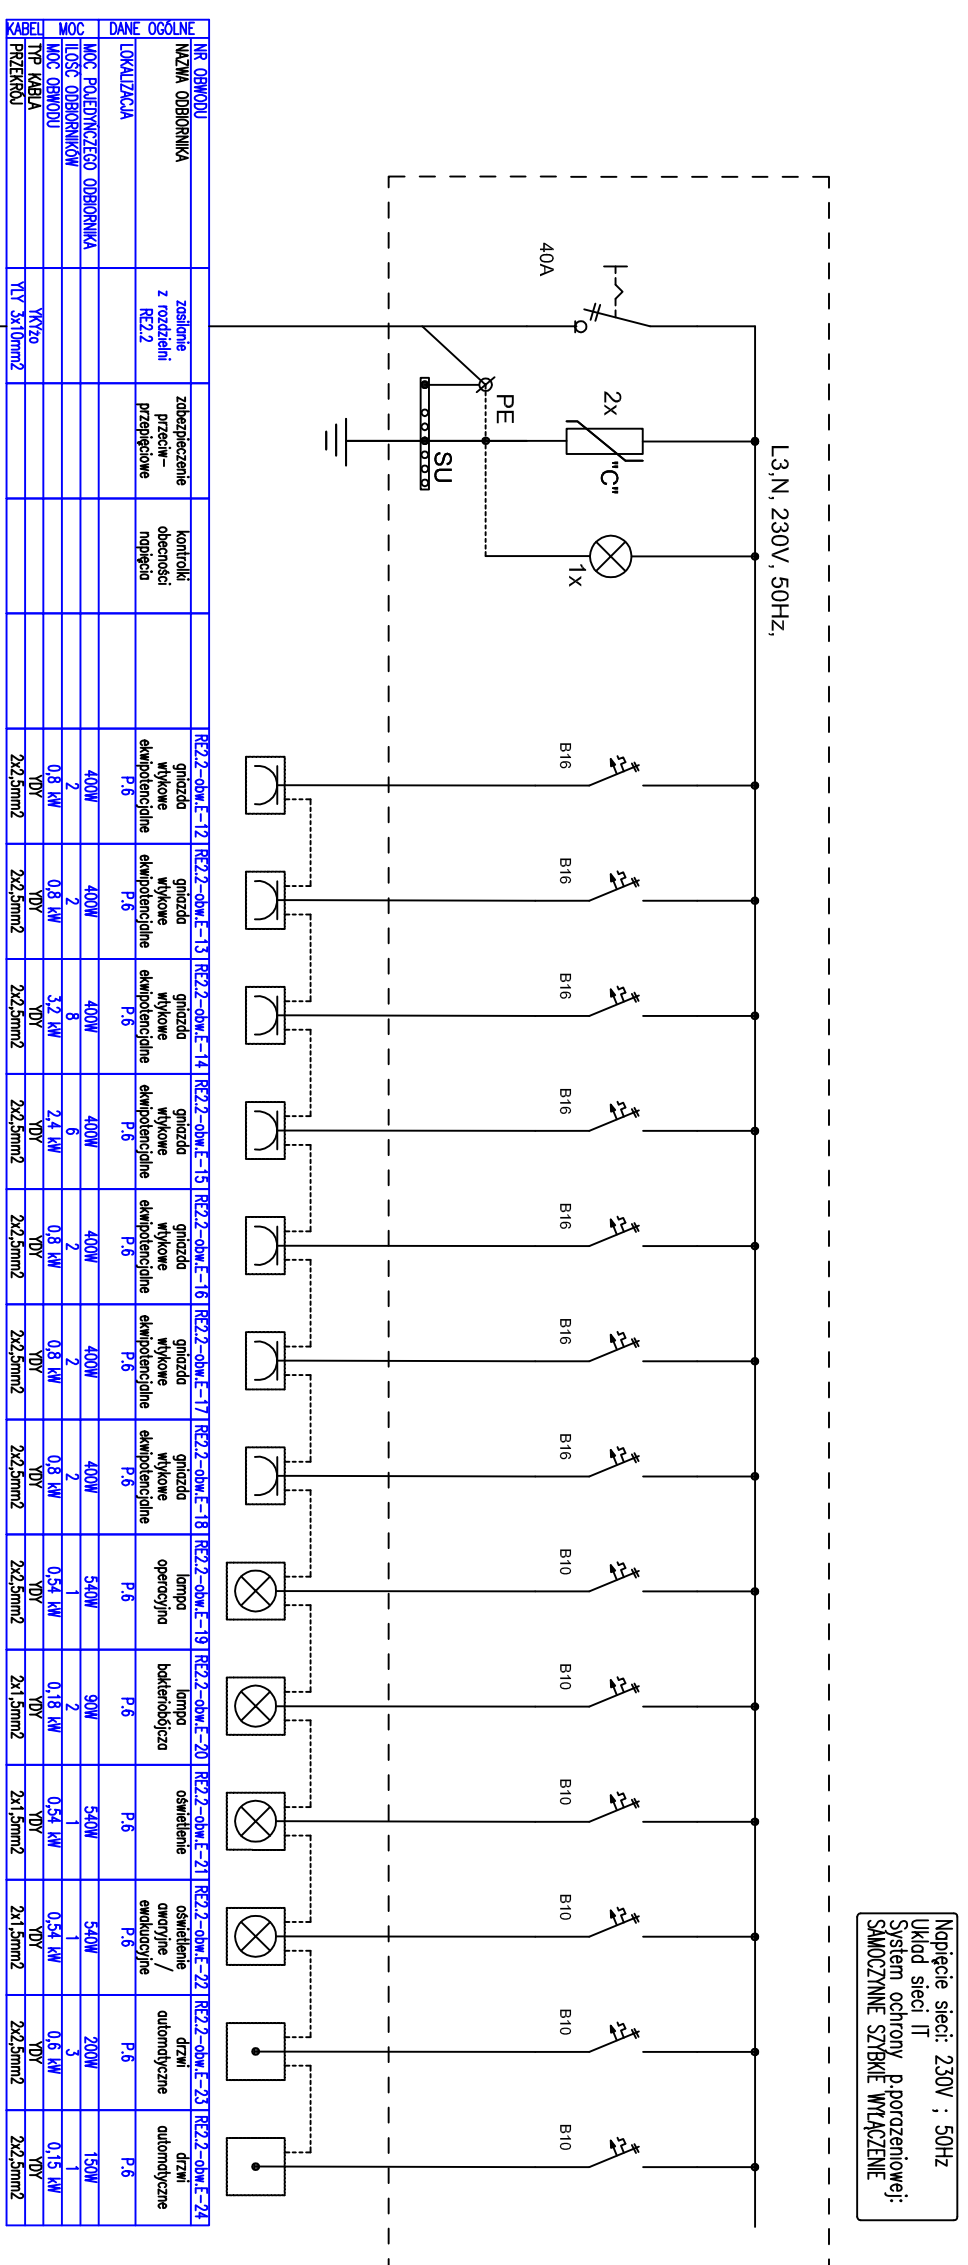
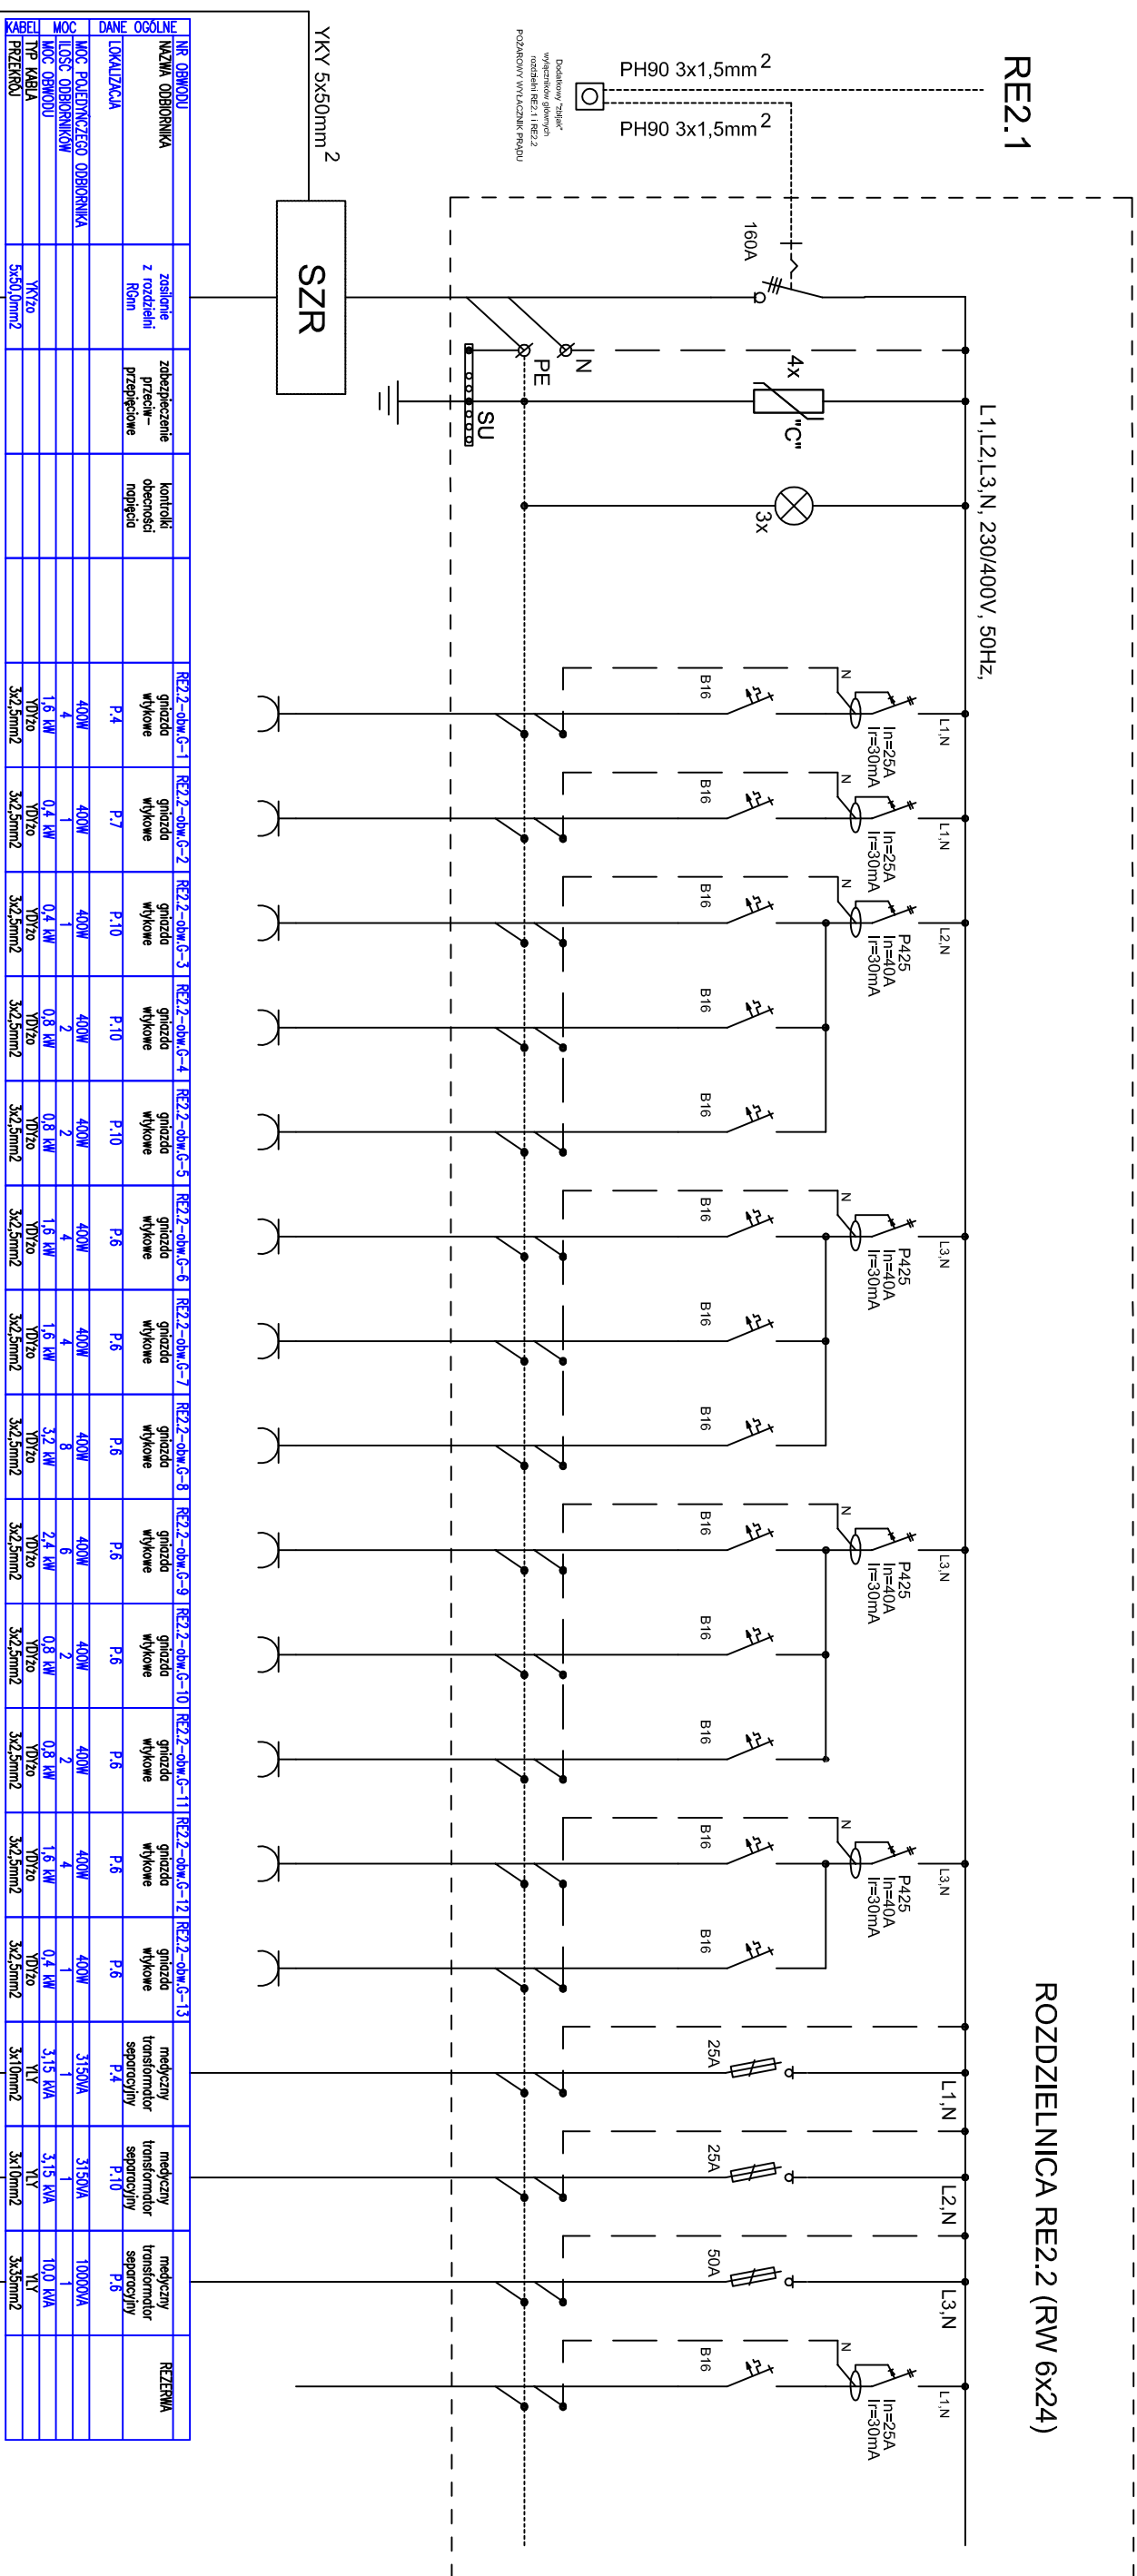
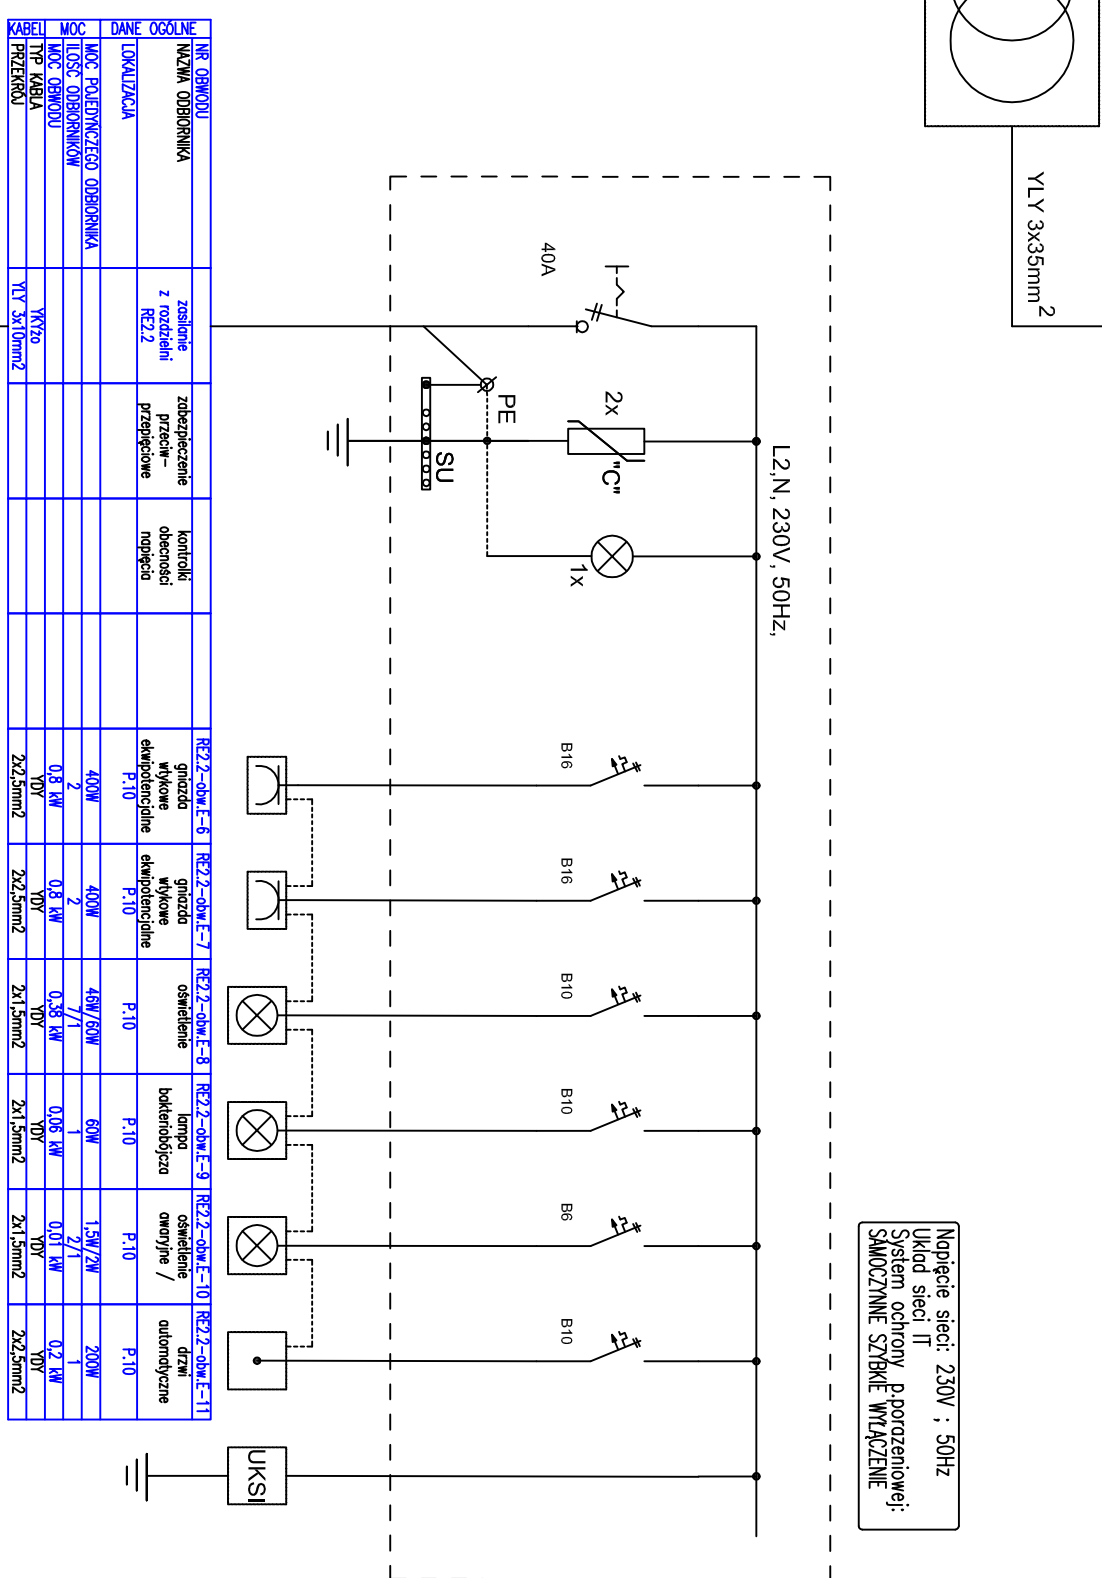
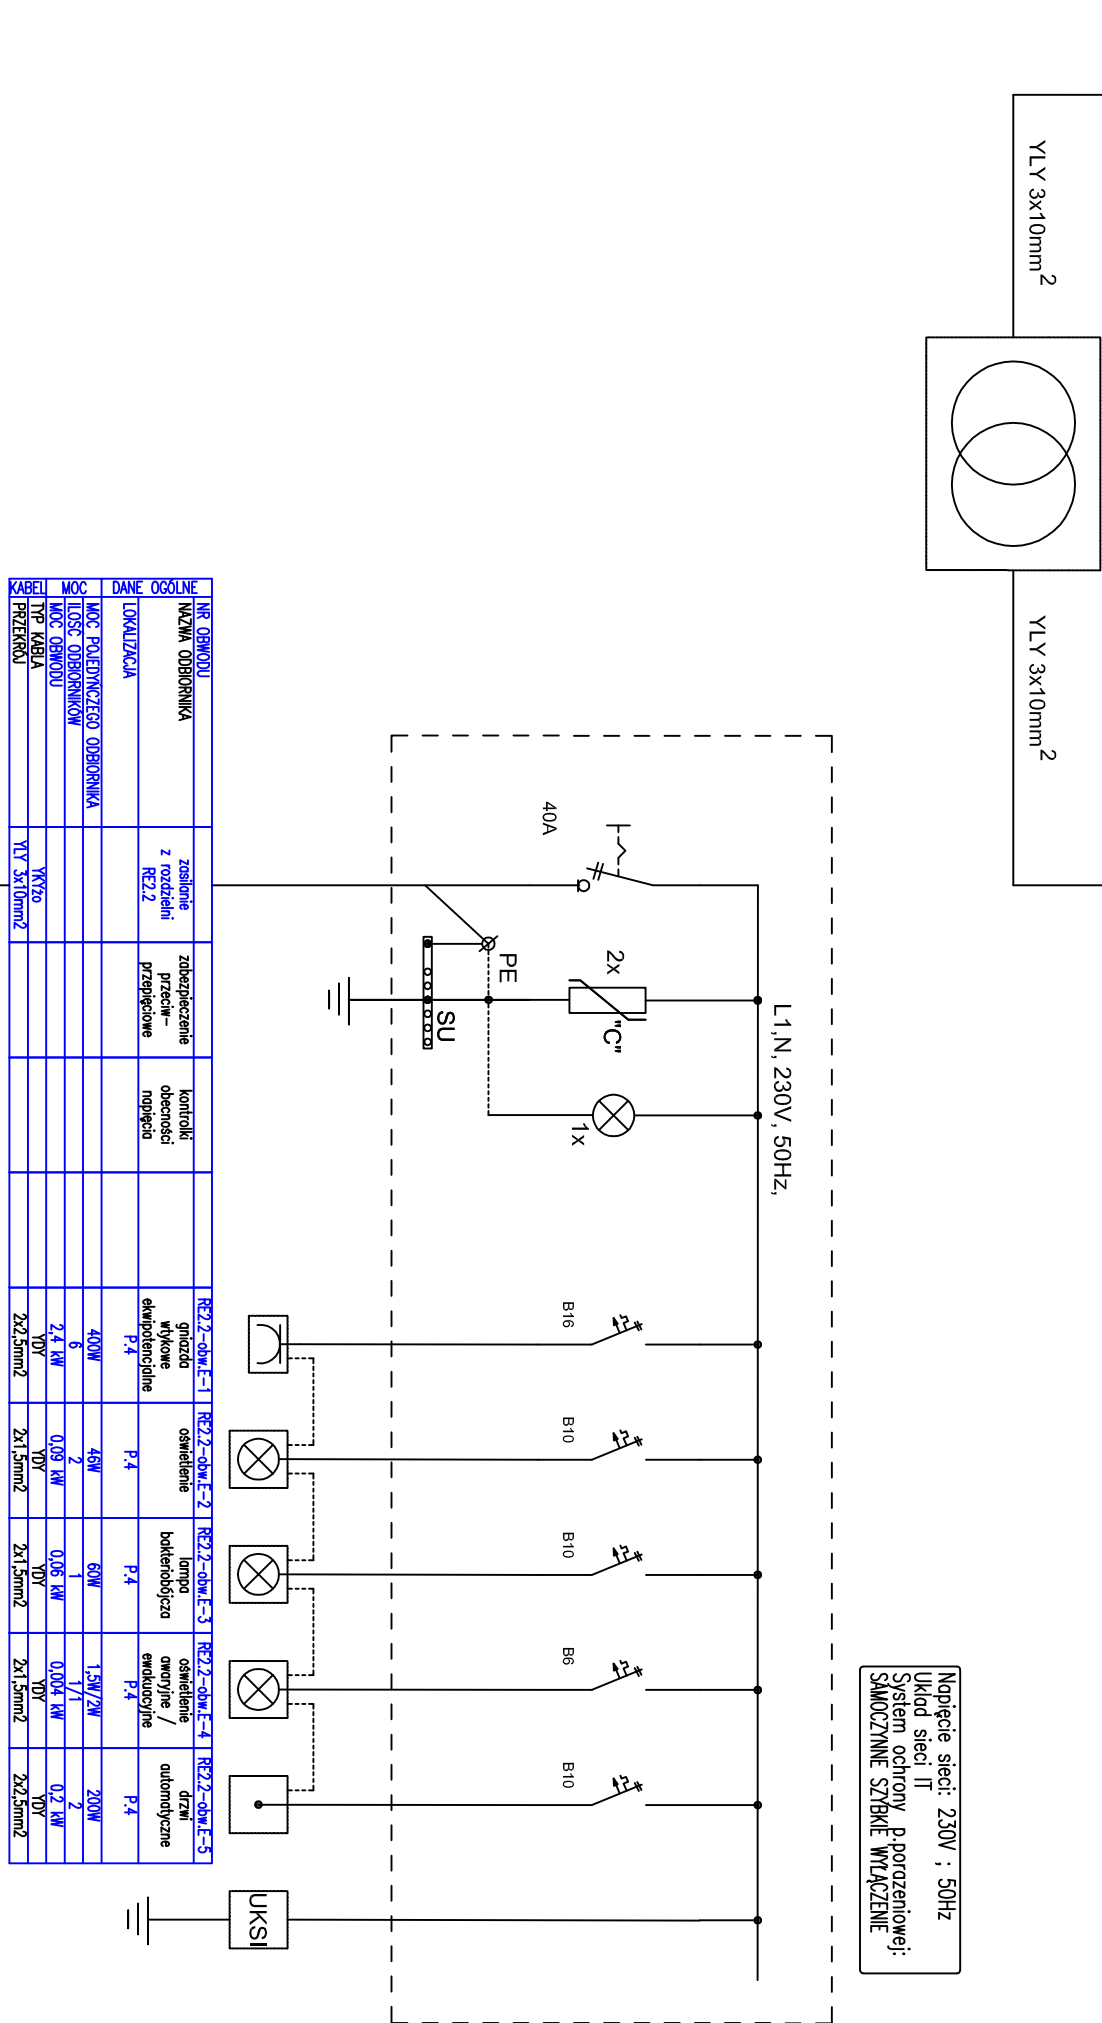


$$\begin{aligned} P_1 &= 34,8 \text{ kW} \\ P_0 &= 11,8 \text{ kW} \\ I_0 &= 17,6 \text{ A} \end{aligned}$$

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

[illegible][illegible][illegible]