


lokalizacja pomieszczeń
w budynku szpitala:

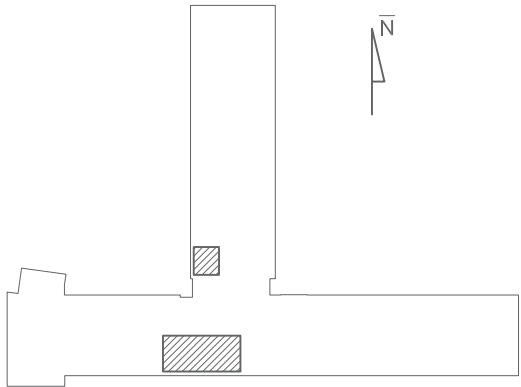

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
S.1	strefa brudna	13,67
S.2	wc	1,48
S.3	pom. porządkowe	2,34
S.4	śluza f-u	3,90
S.5	pom. porządkowe	1,32
S.6	strefa czysta	22,15
S.7	śluza f-u	2,21
S.8	strefa sterylna	5,13
S.9	mycie i dezynfekcja wózków	11,70
S.10	wydawanie	4,06
S.11	pom. socjalne+sztatnia	10,77
RAZEM		78,73

- RE rozdzielnia elektryczna RE
PWP przycisk pożarowych wyłączników prądu rozdzielnia RE0.1 i RE0.2
PE szyna połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych
EC szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych
PA przewód L1Yo 16 mm2
Zaciski uziemiające umożliwiające podłączenie obcych urządzeń przewodzących

UWAGI:

- Do zacisków uziemiających podłączyć obce urządzenia przewodzące takie jak grzejniki, konstrukcje metalowe, rury. Połączenia wykonać drutem D1yo 6,0 mm2.
- Zaciski uziemiające poprzez szynę PA połączyć z szyną EC.
- Do szyny PE podłączyć zaciski ochronne urządzeń elektrycznych.



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
RZUT NISKIEGO PARTERU -
STERYLIZATORNIA - połączenia wyrównawcze

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT

inż.
Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WŁ

NR RYS
E-04

SKALA

1:100

DATA

styczeń
2017

STRONA