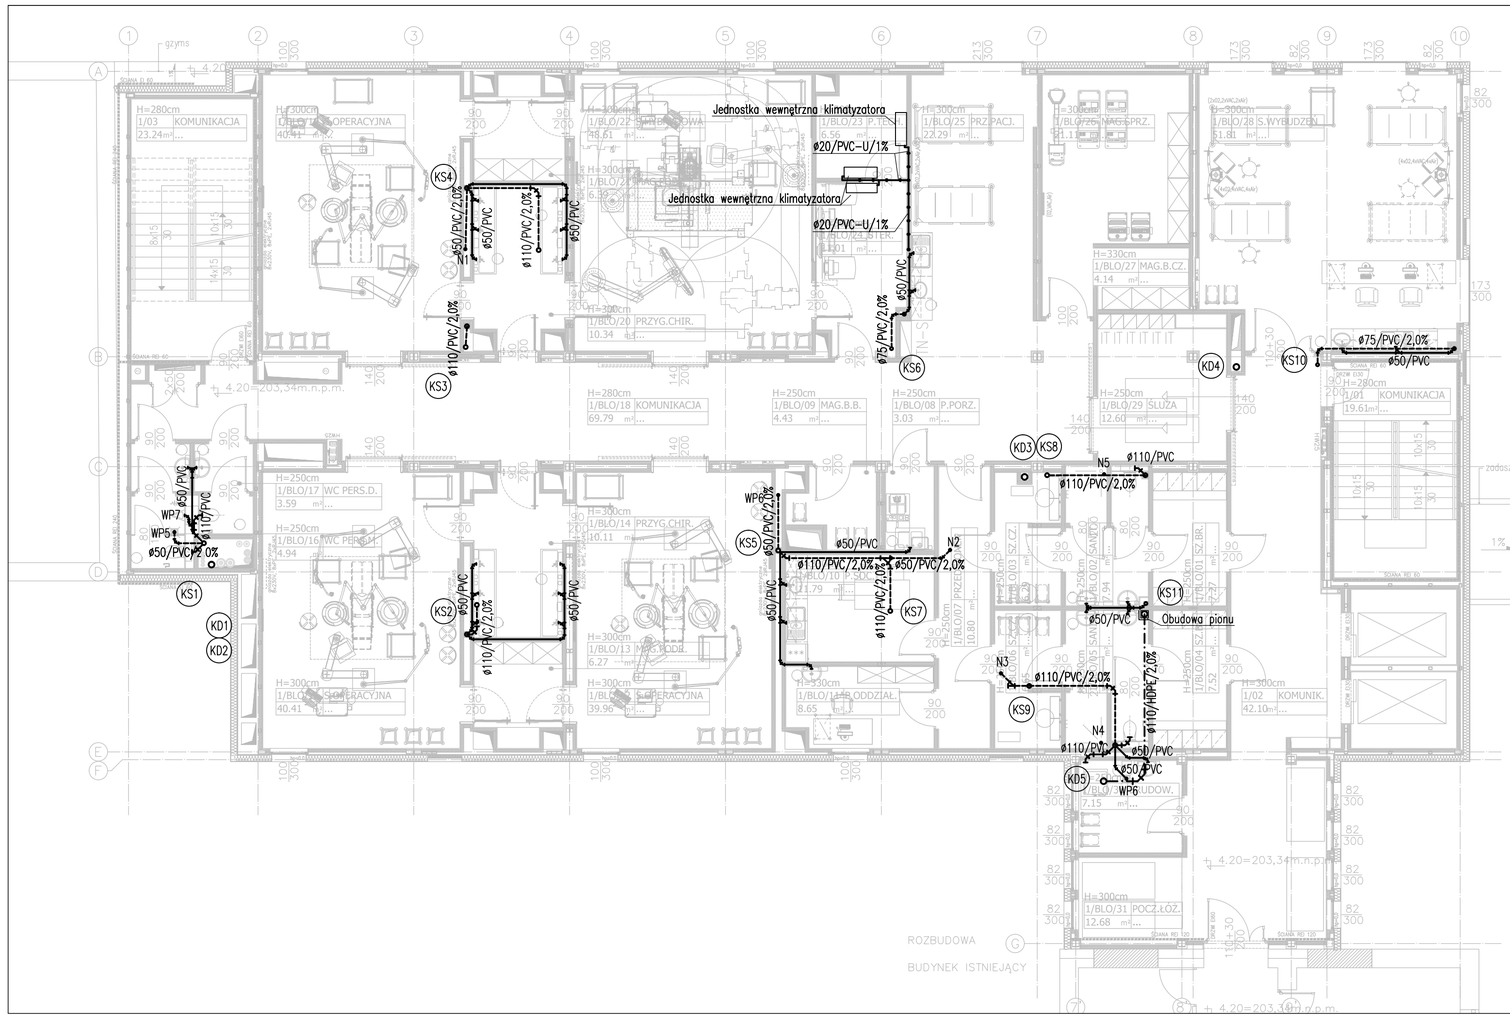

Legenda:

- ---------- – przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego
- –·–·– – przewód kanalizacji deszczowej prowadzony pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego
- ——o—— – przewód odprowadzenia skroplin prowadzony w przegrodach budowlanych
- ——— – przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- ——·—— – przewód kanalizacji deszczowej podposadzkowej
- o KS1 – opis pionu kanalizacji sanitarnej
- o KD1 – opis pionu kanalizacji deszczowej

WP1	– odpływ z kratki ściekowej
N1	– odpływ z brodzika natrysku
M1	– odpływ z myjni–dezynfektora
S1	– odpływ ze sterylizatora
MU	– odpływ z miski ustępowej
U	– odpływ z umywalki
ZL	– odpływ ze zlewu

- o—— – przewód pionowo skierowany do góry
- ——o – przewód pionowo skierowany w dół
- Ppoż. – oznaczenie uszczelnienia ppoż na przejściu instalacji przez przegrodę wydzielenia pożarowego

UWAGI:

1. Instalację kanalizacji należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12).
2. Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać w technologii rur PVC.
3. Przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać w technologii rur HDPE.
4. Przewody kanalizacji podposadzkowej należy wykonać w technologii rur PVC–U klasy S.
5. Przewody kanalizacji podposadzkowej odprowadzające ścieki do studzienki schładzającej należy wykonać z rur żeliwnych.
6. Przewody odprowadzenia skroplin należy wykonać w technologii rur klejonych PVC–U.
7. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy podłączyć przed syfonem umywalki/zlewu poprzez syfon umywalkowy z podłączeniem skroplin.
8. Odprowadzenie wody gorącej z nawilżaczy parowych należy odprowadzić nad wpusty podłogowe w pomieszczeniu wentylatorni za pośrednictwem zbiorników schładzających. Ze zbiorników odprowadzenie należy wykonać z rur stalowych.
9. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w przegrodach budowlanych, zabudowie architektonicznej bądź w przestrzeni sufitu podwieszonego.
10. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku pionów.
11. Przybory sanitarne należy zabezpieczyć syfonem kanalizacyjnym przed przedostaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń.
12. Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje na najniższej kondygnacji.
13. Styk ceramiki sanitarnej należy wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybicznym.
14. Przejścia przewodów przez przegrody budowalne należy wykonać w tulejachochronnych stalowych utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu.
15. Przy przejściach przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy stosować uszczelnia posiadające odpowiednie atesty p.poż. np. kołnierze ogniowe lub inne uszczelnienia posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania.
16. Wszystkie urządzenia należy montować oraz podłączać do instalacji zgodnie z DTR–kami oraz wytycznymi producentów.

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym		
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90–531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P–30, jed. ew. Łódź–Polesie		
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90–531 Łódź		
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753–27–00, fax 22 753–27–01 www.climatic.pl e–mail: climatic@climatic.pl		
faza :	PROJEKT BUDOWLANY		
branża :	SANITARNA		
projektant:	mgr inż. Krzysztof Soliwoda MAZ/0182/PWOS/05		
sprawdzający :	mgr inż. Aleksander Panek MAZ/0180/PWOS/05		
nazwa rys. :	Instalacje kanalizacyjne. Rzut I piętra.		
skala : 1:100	data: 30.11.2015r.	nr rys.:	SPŁ/PB/IS/09