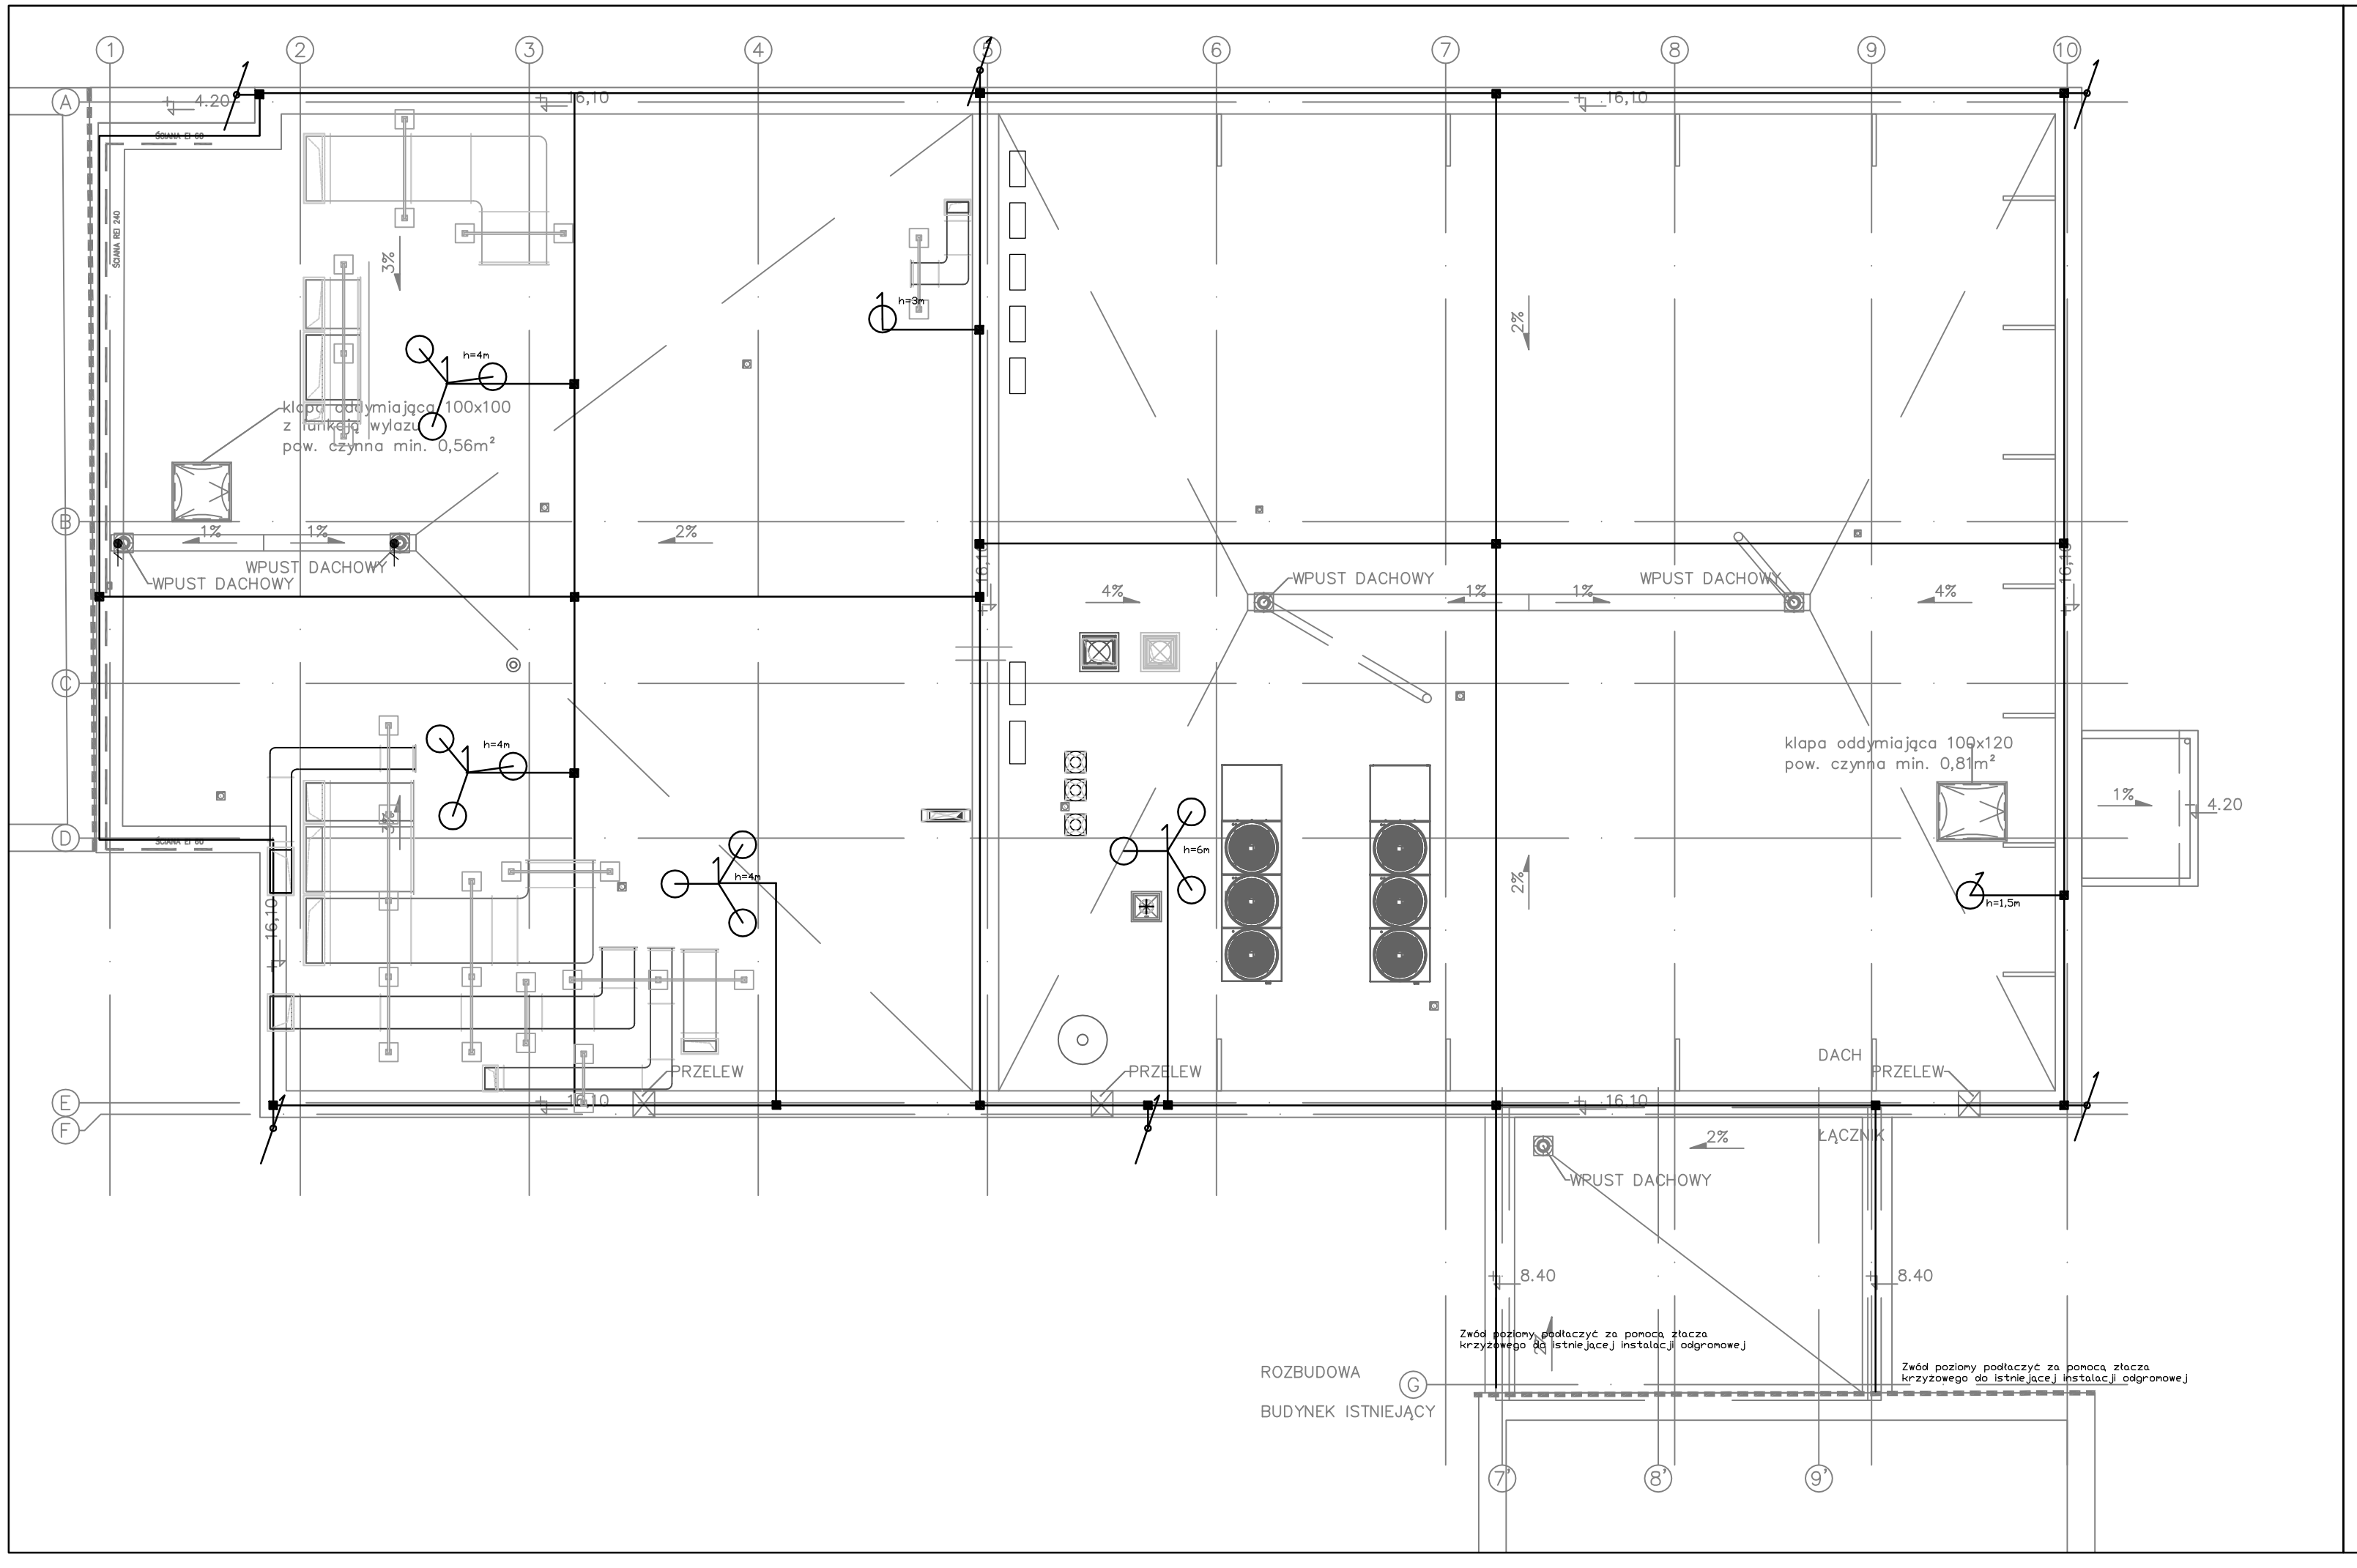


LEGENDA:

- Drut odgromowy Ø8mm
- Złącze krzyżowe 4-otworowe
- Złącze kontrolne elewacyjne 4-otworowe
- Maszt odgromowy z elementem planowania i podstawą betonową
- Zwód pionowy - FeZn Ø8mm

UWAGA:
Zwody pionowe należy prowadzić pod elewacją zewnętrzną budynku w rurach osłonowych o grubości 4mm. W miejscach zbliżeń do urządzeń elektrycznych zwody poziome należy umieścić w rurze osłonowej.

| | | |
|---|---|---|
| inwestycja : | Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym | |
| adres inwestycji : | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie | |
| inwestor : | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź | |
| wykonawca projektu : | CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl | |
| faza : | PROJEKT BUDOWLANY | |
| branża : | ELEKTRYCZNA | |
| projektant: | mgr inż. Sylwester Czarnocki LUB/0027/PWOE/14 | |
| | mgr inż. Mateusz Grabiwoda | |
| | mgr inż. Arkadiusz Florek | |
| sprawdzający : | mgr inż. Łukasz Lewandowski MAZ/0278/POOE/09 | |
| nazwa rys. : | Instalacja odgromowa Rzut dachu | |
| skala : 1:100 | data: 30.11.2015r. | nr rys.: SPŁ/PB/IE/11 |