


Praca pomp	1	+ rez.
Czynnik – glikol propylenowe	39	%
Wydajność	40	m ³ /h
Ciśnienie	1,2	bar
Króćce	50	DN
Sterowanie	Dp	

Naczynie zbiorcze przeponowe





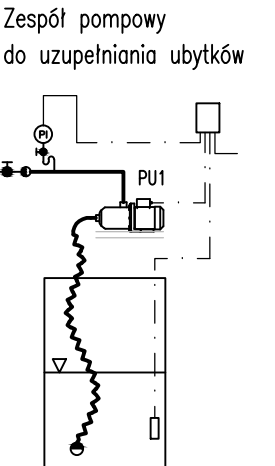





















Pojemność	140	dm ³
Cisnienie maksymalne	6	bar
Cisnienie wstępne	1,5	bar
Króciec podłączeniowy	DN25	


Pojemność	1000	dm ³
Cisnienie maksymalne	6	bar
Króćce podłączeniowe	150	DN
Spust	2"	
Odpowietrzenie	1"	
Zastosowanie	glikol 39	%
Średnica zbiornika	908	mm
Waga netto	245	kg



Zespół do napętlniania i uzupełniania
ubytków w instalacji z pompą samozasysającą

Pojemność zbiornika	200	dm ³
Ciśnienie pompy max	6	bar
Wydajność max	6	m ³ /h
Króciec podłączeniowy	DN25	

	zawór odcinający kolnierzowy		
	zawór regulacyjny 3D z sitownikiem elektrycznym		
	zawór do regulacji hydraulicznej z króćcami pomiarowymi		
	zawór kulowy gwintowany		
	zawór kulowy ze złączką do węża		kryza pomiarowa
	zawór zwrotny gwintowany		punkt stały
	filtr osadnikowy		połączenie elastyczne
	odpowietrznik ręczny		połączenie kolnierzowe
	odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym		połączenie rozłączne gwintowane
	naczynie wzbiorcze przeponowe		skrzyżowanie przewodów bez połączenia
	manometr		spadek przewodu kierunek i wielkość
	termometr		przewód pionowo skierowany do góry
	punkt pomiarowy		przewód pionowo skierowany w dół
	pompa		przewód zasilający
	węzeł regulacyjny do podłączenia wym. wg rysunku rozwinięcia		przewód powrotny

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzy poziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym		
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź		
inwestor :	Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź		
wykonawca projektu :	 CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl		
faza :	PROJEKT BUDOWLANY		
branża :	SANITARNIA		
projektant:	mgr inż. Krzysztof Soliwoda MAZ/0182/PWOS/05		
sprawdzający :	mgr inż. Aleksander Panek MAZ/0180/PWOS/05		
nazwa rys. :	Instalacja chłodnicza. Schemat źródła chłodu.		
skala :	bs.	data:	30.11.2015r.
		nr rys.:	SPŁ/PB/IS/24