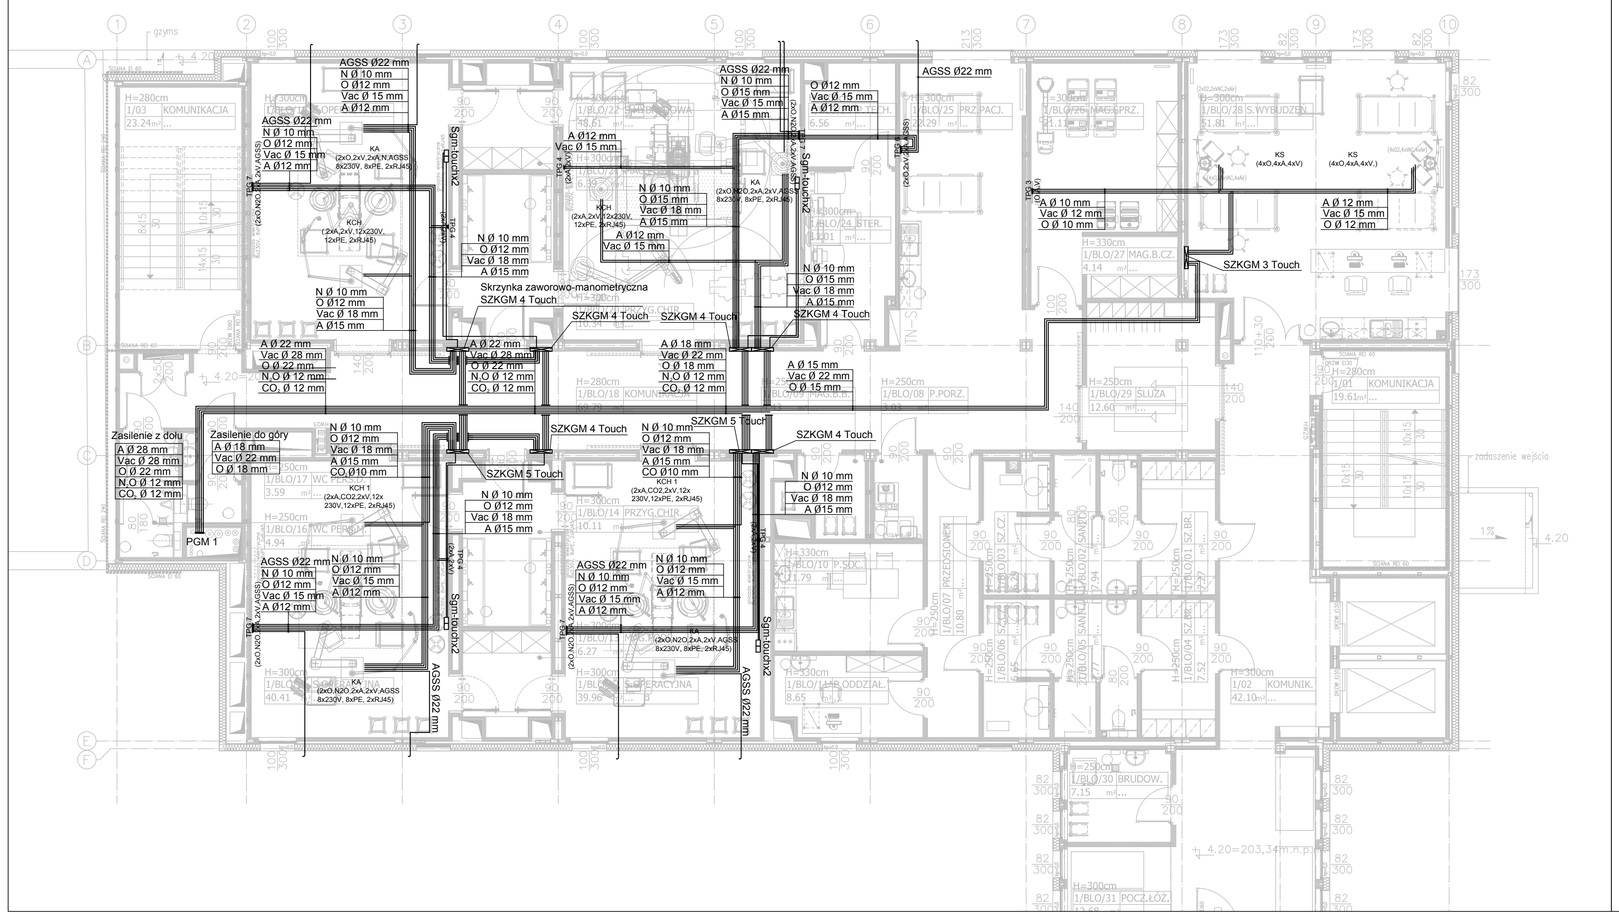

LEGENDA:

KS (4xO,4xV,4xA)	Kolumna sufitowa
TPG 3 (O,V,A)	Ścienna tablica punktó poboru gazów medycznych
KCH (,2xV,2xA,12x230V, 12xPE, 2xRJ45)	Kolumna chirurgiczna
KA (2xO,2xV,2xA,N,AGSS 8x230V, 8xPE, 2xRJ45)	Kolumna anestezjologiczna
▷	Punkt poboru gazów medycznych
⊠	Skrzynka zaworowo-manometryczna
——	Rurociąg gazów medycznych
Sgm-touch □	Sygnalizator stanu gazów medycznych

Zabezpieczenia p.poż.

Przy przejściach przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych należy stosować zabezpieczenia systemowe w klasie odporności ogniowej EI120 lub EI60.

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym	
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie	
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź	
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl	
faza :	PROJEKT BUDOWLANY	
branża :	SANITARNA	
projektant:	mgr inż. Krzysztof Soliwoda MAZ/0182/PWOS/05	
sprawdzający :	mgr inż. Aleksander Panek MAZ/0180/PWOS/05	
nazwa rys. :	Instalacja gazów medycznych. Rzut I piętra.	
skala : 1:100	data: 30.11.2015r.	nr rys.: SPŁ/PB/IS/26