Obwód	TOS1:2.13	TOS1:2.14	TOS1:2.15	TOS1:2.16	TOS1:2.17	TOS1:2.18	TOS1:2.19	TOS1:2.20	TOS1:2.21	TOS1:2.22	TOS1:2.23	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe (czajnik)	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe		48,1
Numer pom.	izolatka	lek. dyżurny, pok. 2 łóż.	lek. dyżurny,	pok. 2 łóż.	pok. 4 łóż.	pok. 4 łóż.	pok. 4 łóż.	pok. socjalny	pok. socjalny	pok. socjalny	piel. oddział.		Pz [kW]
Moce jednostkowe	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	7x0,3 kW	2x1,0 kW	4x0,3 kW	6x0,3 kW	1x1,5 kW	1x1,0 kW	5x0,3 kW	4x0,3 kW 1x1,0 kW		25
Pi [kW]	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	1,2	1,8	1,5	1,0	1,5	2,2		I [A] 44

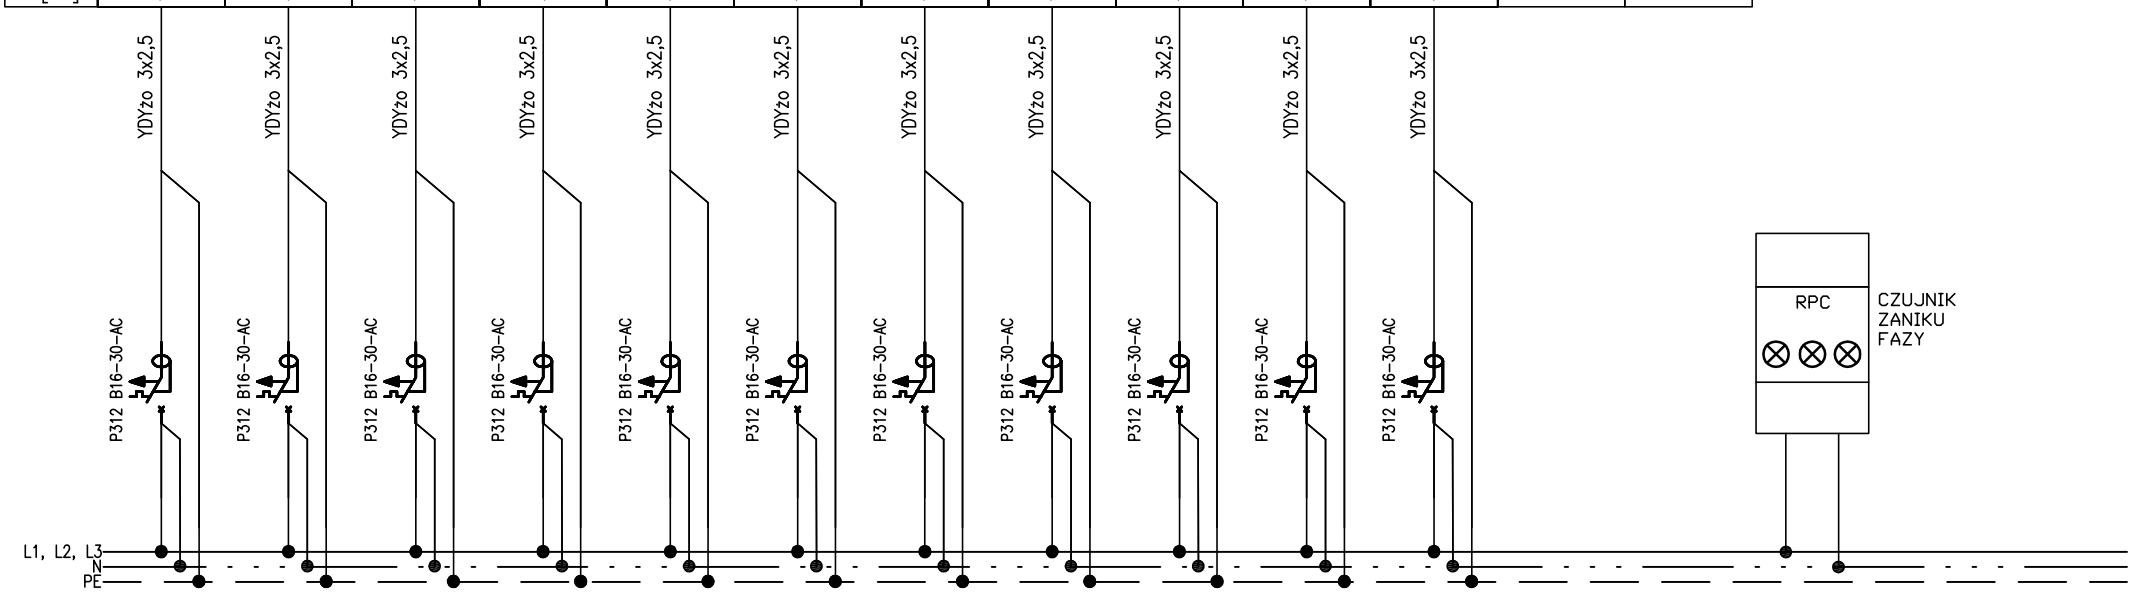

TOS1 cz. 2 z 2

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w istniejącej rozdzielnicy TOS1.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62	Stadium: PB
Przedmiot rysunku:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII BUD. FRONTOWY - RZUT NISKIEGO PARTERU	Branża: elektryczna
Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TOS1 cz.2 z 2	Data oprac.: MARZEC 2015r.
Projektował : inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75	sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78	nr rys. E10.2
Współpraca: mgr inż. Mariusz Gieszcz upr. nr LOD/2315/PWOE/14, mgr inż. Bartłomiej Fraszek		Skala: