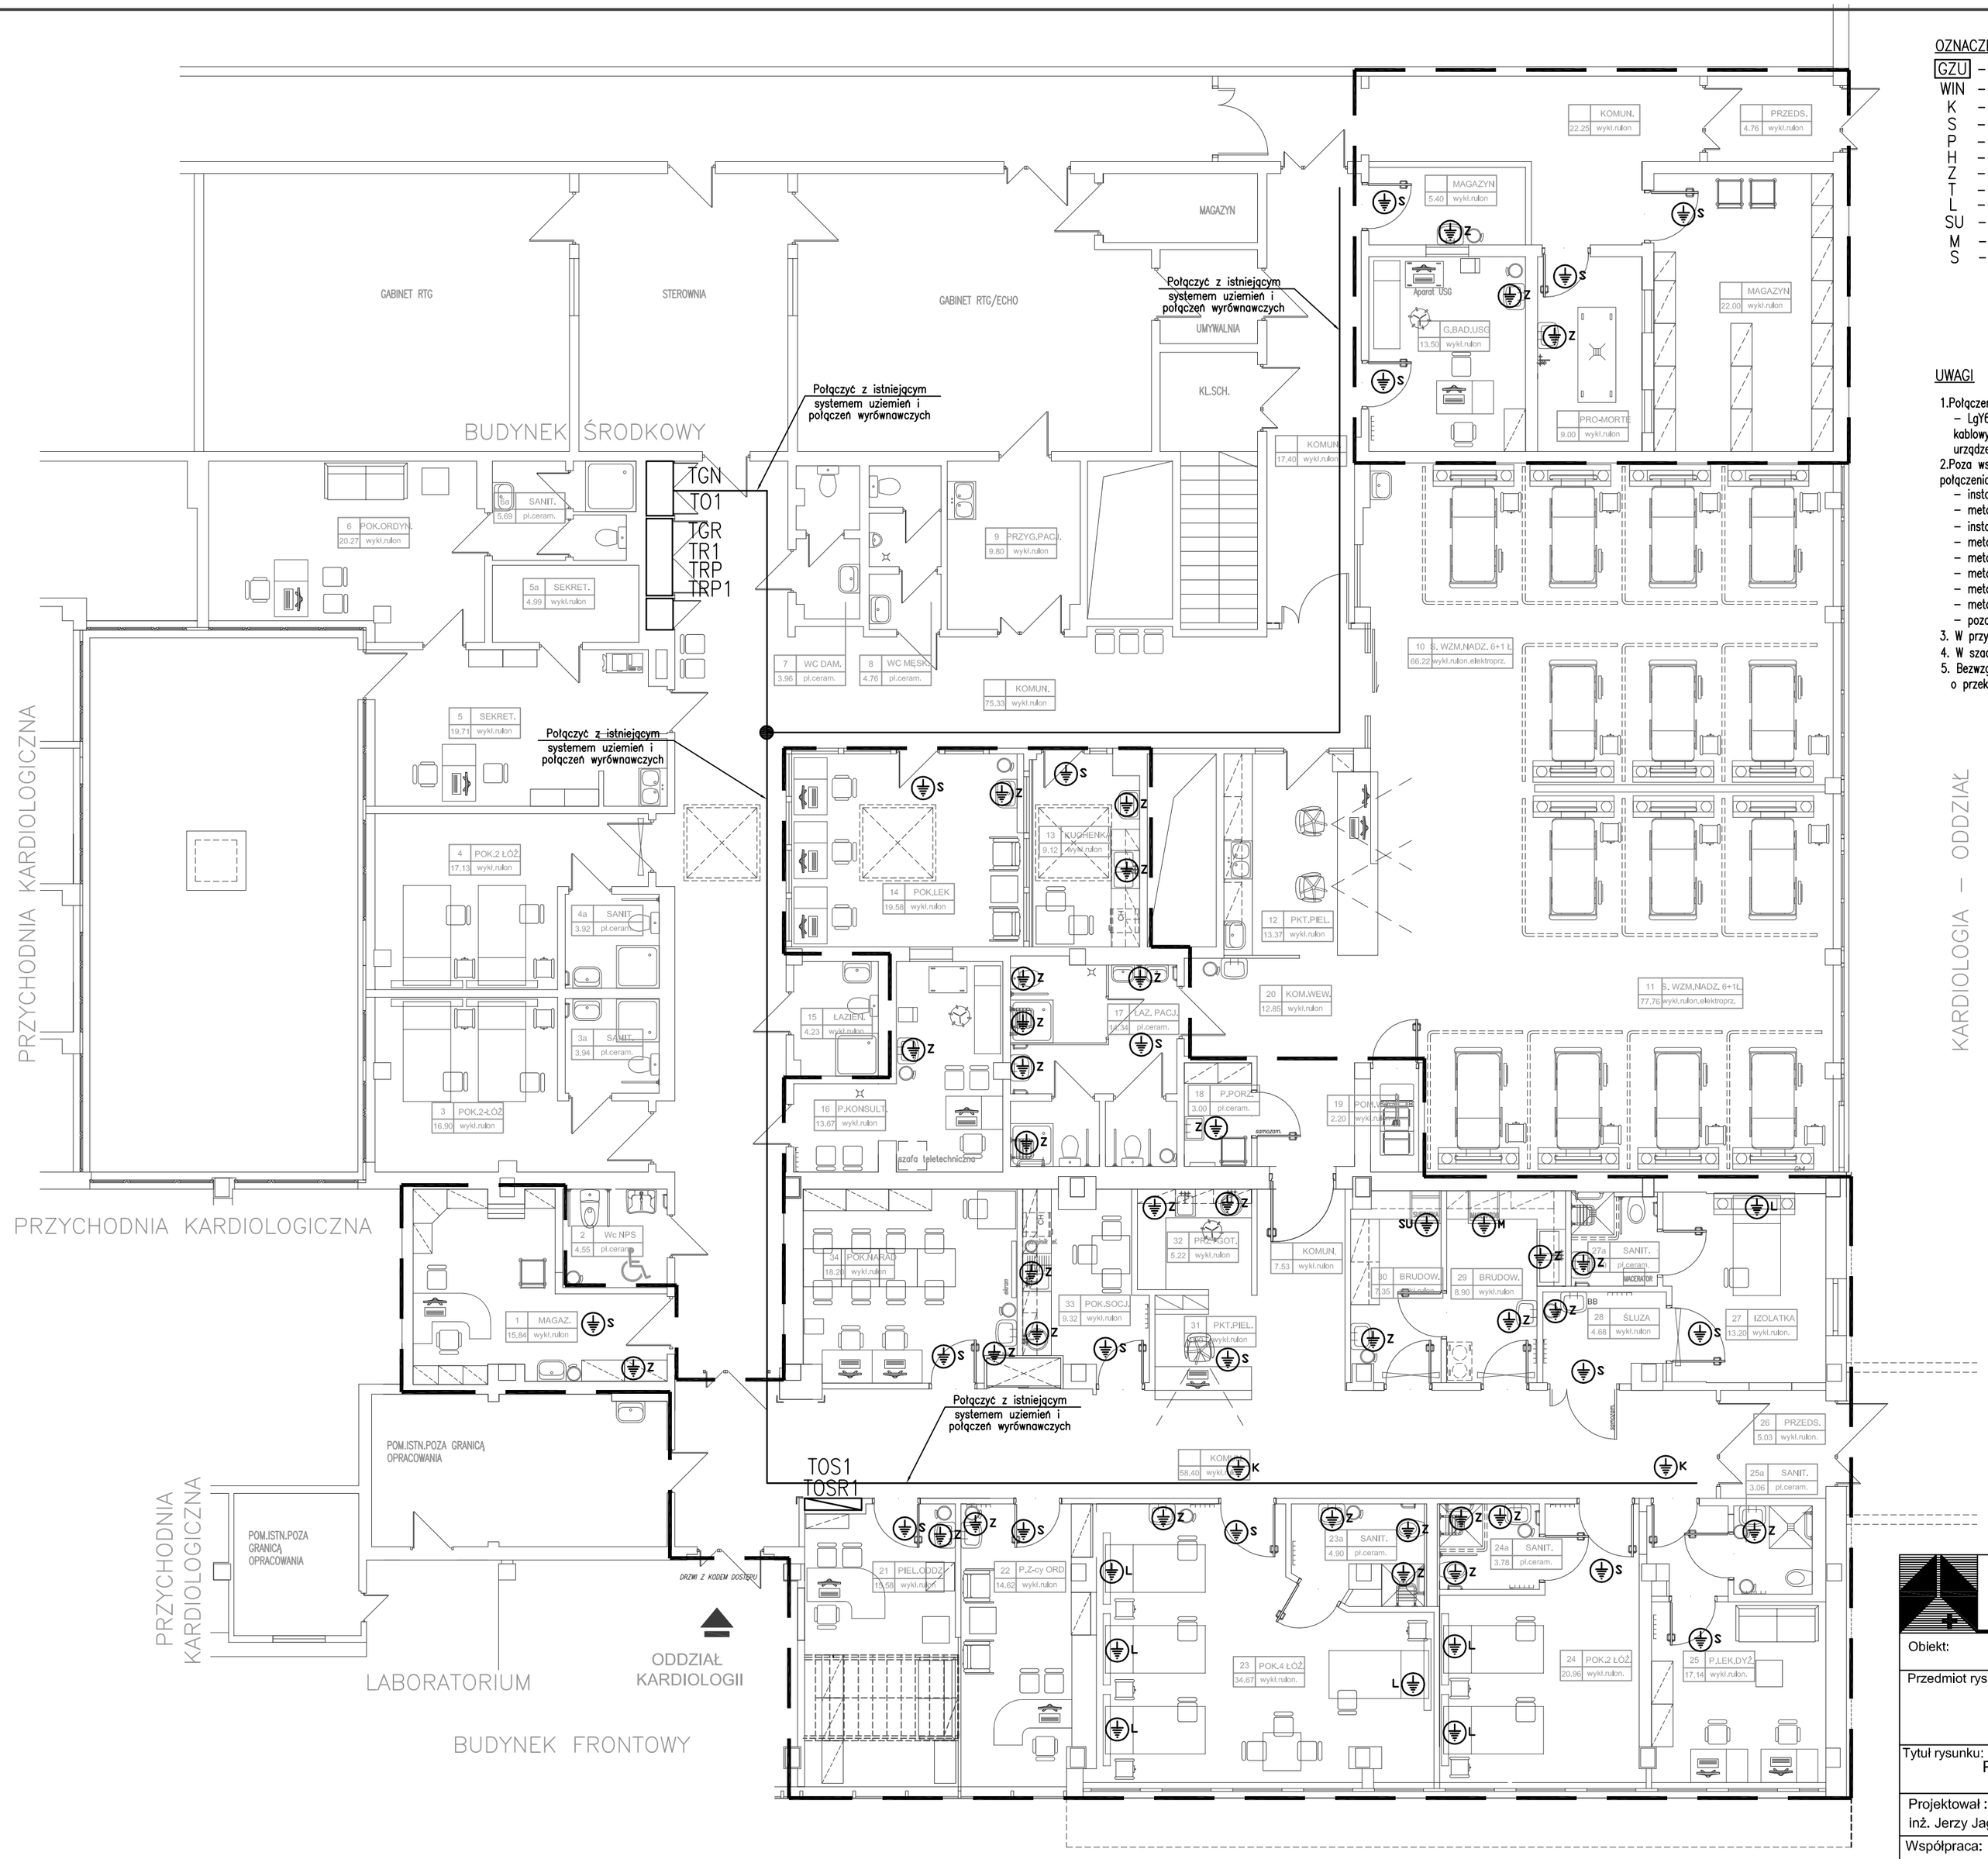

OZNACZENIA

- GZU – główny zacisk uziemiający(SWP–G1)
- WIN – uziemienie konstrukcji szybu windowego (przewodem LgY16)
- K – uziemienie korytek (przewodem LgY6)
- S – uziemienie konstrukcji sufitu podwieszanego (przewodem Dy4)
- P – uziemienie konstrukcji podłogi (przewodem Dy4)
- H – uziemienie konstrukcji hydrantu (przewodem Dy4)
- Z – uziemienie instalacji wod–kan (przewodem Dy4)
- T – uziemienie instalacji tablic i rozdzielnic (przewodem LgY16)
- L – uziemienie oprzyrządowania przy łożku medycznym (przewodem Dy4)
- SU – uziemienie suszarki (przewodem Dy4)
- M – uziemienie maceratora (przewodem Dy4)
- S – uziemienie sufitu (przewodem Dy4)

UWAGI

1. Połączenia wykonać przewodem:
   - LgY6mm2 – do łączenia stalowych korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych (w odcinkach co 10m) i urządzeń wentylacyjnych.
2. Poza wskazanymi miejscami uziemień, połączeniami wyrównawczymi należy objąć (przewodem DY4):
   - instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych
   - metalowe elementy kanalizacji
   - instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych
   - metalowe elementy instalacji gazowej
   - metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów
   - metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych
   - metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji
   - metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacji
   - pozostałe niewyróżnione konstrukcje stalowe
3. W przypadku stosowania rur PCV nie należy wykonywać uziemień dla instalacji wod–kan.
4. W szachcie przez wszytkie kondygnacje prowadzić bednarkę FeZn 30x4.
5. Bezwzględnie należy uziemić wszytkie kanały wentylacyjne wchodzące z dachu przewodem o przekroju nie mniejszym niż LgY6 na poziomie poprzedzającym dach.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62	Stadium: PB
Przedmiot rysunku: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII BUD. FRONTOWY - RZUT NISKIEGO PARTERU	Branża: elektryczna
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. RZUT NISKIEGO PARTERU	Data oprac.: MARZEC 2015r.
Projektował: inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75	sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78
Współpraca: mgr inż. Mariusz Gieszcz upr. nr LOD/2315/PWOE/14, mgr inż. Bartłomiej Fraszek	nr rys. E06
	Skala: 1 : 100